
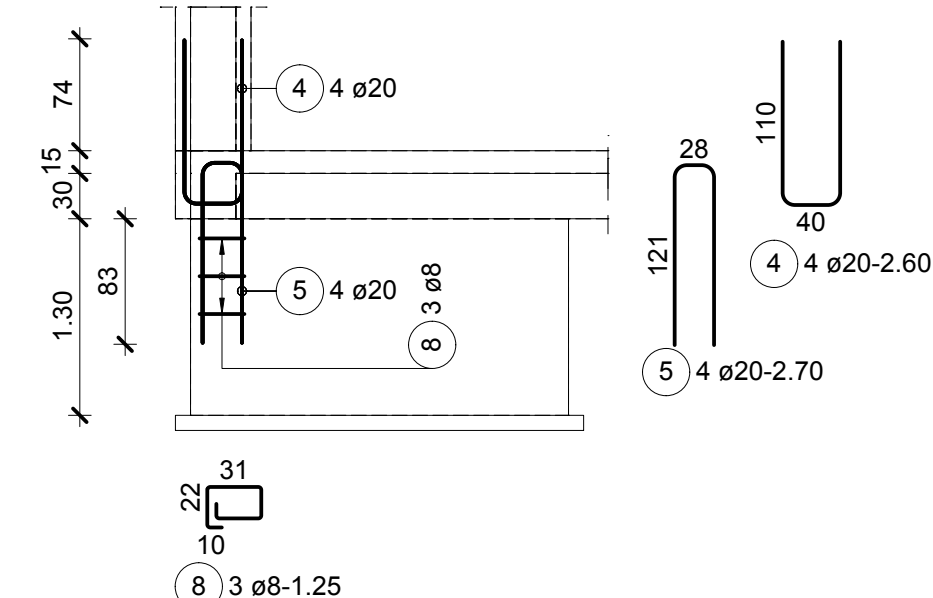

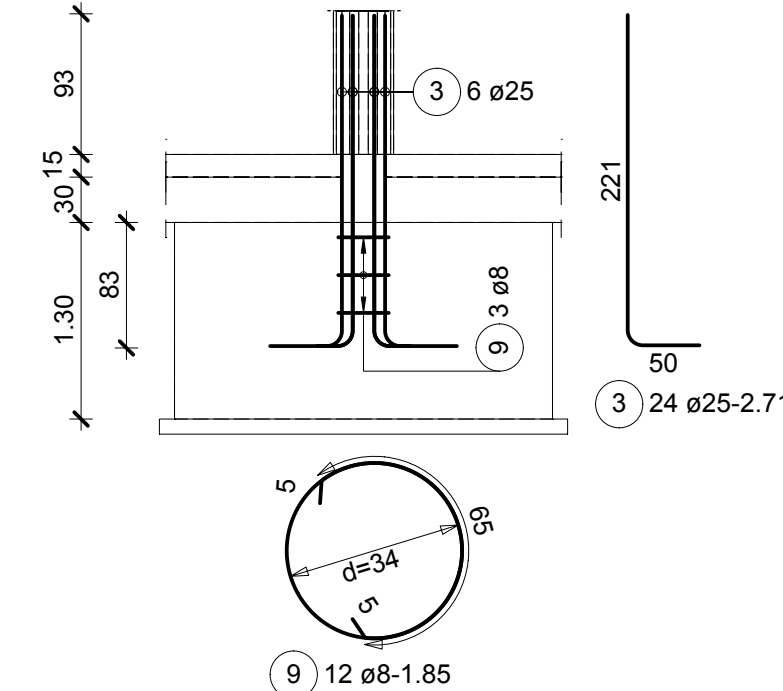

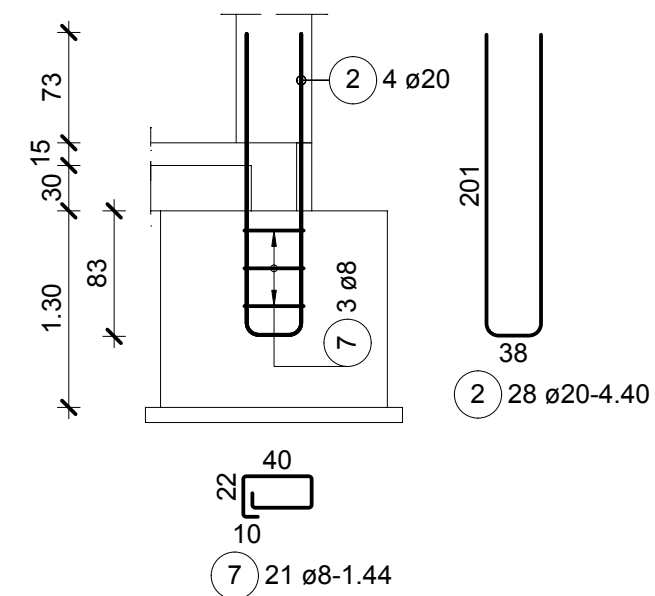
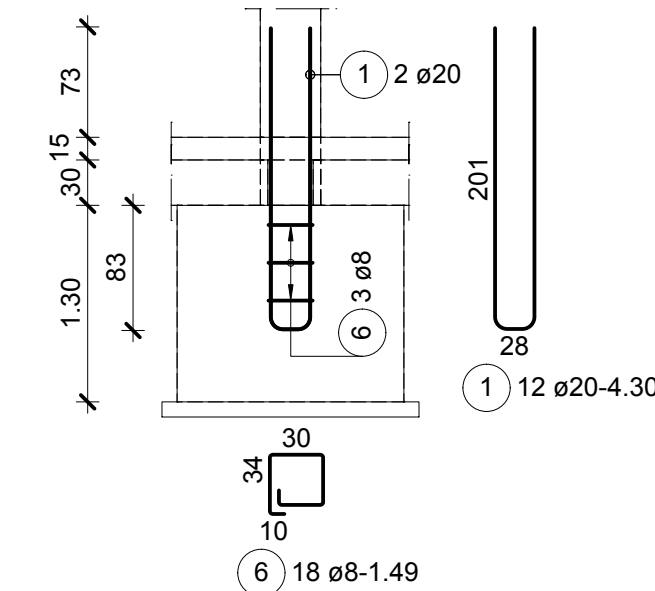



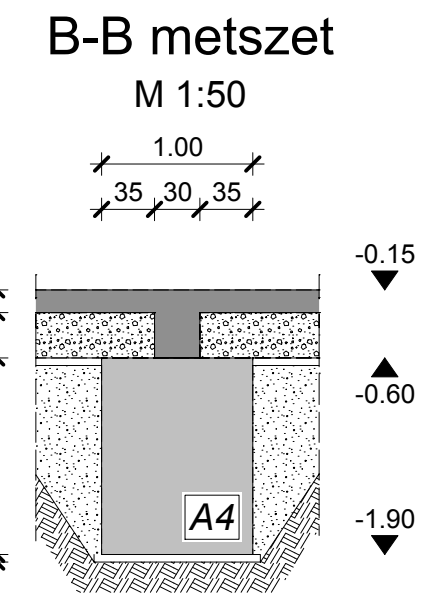

Vaslista

Poz.	db	ø	Egyes hossz	Teljes hossz	Tömeg
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	12	20	4.30	51.60	127.45
2	28	20	4.40	123.20	304.30
3	24	25	2.71	65.04	250.40
4	4	20	2.60	10.40	25.69
5	4	20	2.70	10.80	26.68
6	18	8	1.49	26.82	10.59
7	21	8	1.44	30.24	11.94
8	3	8	1.25	3.75	1.48
9	12	8	1.85	22.20	8.77

Teljes tömeg [kg] : 767.30

Jelmagyarázat:

 Pillértüskézés

A pillértüskék osztása az S3-5 Földszinti pillérek és falak vasalási terve alapján készítenendő.

ANYAGMINŐSÉGEK:

Szerelőbeton:	C8/10-X0-24-F2
Alaptest beton:	C30/37-XC2-XA2-24-F2
Talpgerenda beton:	C30/37-XC3-XF1-16-F2
Betonacél:	B500B

Betonfedés: Alaptest: 5 cm
Talpgerenda: 3 cm

MEGJEGYZÉS:

- Jelen alapozási terv Horváth Ferenc okl. mérnök által 2012 április 02-án kiadott Talajmechanikai szakvélemény alapján készült.
- Magassági alappont az építész tervekben jelölve.
- Jellemző magassági adatok:
 - ±0,00 = 80,70 mBf. Meglévő uszoda és tervezett bővítés padlósínya
 - 0,20 = 80,50 mBf. Talpígerenda felső sík
 - 0,60 = 80,1 mBf. Talpígerenda alsó sík
 - 1,90 = 78,8 mBf. Alapozási sík
 - 2,10 = 78,6 mBf. Alapozási sík
- Teherhordó talaj a barnássárga, sárgásszürke kővé agyag.
- A talaj határterületiségének alapértéke az alapozási síkon: 210 kN/m²
- Alapok anyagsűrűsége: C30/37; XC2-2A-F2
- Mértékadó talajvizint: 79,40 mBf.
- A talajvíz gyengén agresszív, betonszerkezetekre vonatkozó környezeti kitéli osztály: XA2
- A talajvíz elérmi az alapozási síkot. Az alapsíkok kis mértékben meghaladó talajvízzelről vízi állati betonzásuk alkalmazható többletcement adagolással.
- A kiterített talaj burkolat állati vízszállítási nem alkalmas.
- A kádost alaptestek helyeit a lehető leggyorsabban be kell betonozni.
- Külön felhívjuk a figyelmet az alapdörögök fénykijáratí rendkívül gondos kitisztására a betonzás előtt. Az esetlegesen benmaradó laza, vagy visszahullott földréteg az épület használati terheit meghaladó mértékű egyenlőtlen süllyedést okozhat.
- Előre nem várt körülmény esetén a tervezőt értesíteni kell.
- A jelzett kitézési alapoknak megegyeznek az építész tervben megadott kitézési alapokkal.
- Jelen terv egyútt kezelendő a kapcsolódó tervekkel.

Ügyvezető, statusus tervező:	 HUNGARY KFT 5092 TISZAVÁRKONY, ISKOLA UTCA 4-A. TEL:56/536-384 FAX:56/588-015		Törzszám:	ST-016/2013.
Gyalai Tibor T-T/16-0508			Kelt:	2013.07.31.
Tervező munkatárs:	Megrendelő:	Szentosz Város Önkormányzata 6600 Szentosz, Kossuth tér 6.	Tartja:	Kiviteli terv
Cserezszy István	Az építkezés helyszíne:	Szentosz , Csallány Gábor part 5. hrsz.:7502/1	Mértékár:	M 1:50
Szonkócs:	A munka megnevezése:	Szentosz Termál-Strandfürdő Wellness és Élmenyfürdő építés	Rajzszám:	S3-1
Karkus Péter	A rajz megnevezése:	Alapozási terv (Bejárati épületrész)		
Ellenőrző:				
Gyalai Tibor				

A tervdokumentáció szerzői jogvédelme alatt áll, másolása, sokszorosítása még részleteiben is tilos! Ezen építkezéstől eltérő felhasználása kizárólag a tervező engedélyével lehetséges!