

Vaslista


Poz.	db	ø	Egyes hossz	Teljes hossz	Tömeg
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	1	10	fm	1529.55	943.73
2	1	12	fm	1647.94	1463.37
3	1	8	fm	1611.34	636.48
4	1	8	fm	1529.55	604.17
5	263	16	3.20	841.60	1329.73
6	178	16	3.20	569.60	899.97
7	24	10	1.10	26.40	16.29
8	3	20	5.60	16.80	41.50
9	3	16	5.60	16.80	26.54
10	420	10	0.85	357.00	220.27
11	28	10	4.96	138.88	85.69

Teljes tömeg [kg] : 6267.74

Vasalási alapelvek:

1. A betonacélkimutatásban szereplő folyóméteres mennyiségek a toldási hosszokkal növelt méretekké lettek figyelembe véve.
 2. Egy keresztmetszetbe eső toldások minden második vasszálnál ismétlődhetnek.
 3. A toldási hossz: min. 35 x d
 4. Az alakos vasak a kül méretükkel lettek figyelembe véve.
 5. Betonozás csak a vasalás átvétele, azaz a felelős műszaki vezető jóváhagyó nyilatkozata után kezdhető meg.
 6. A max. 20cm nagyságú áttöréseknél a vasszálak elhúzódnak, a nagyobbaknál az alaphálót ki kell vágni, a vasakat le kell szegni.
 7. A gerendák felső fővasai a támaszközpontok között, az alsó fővasai a támaszok felett toldhatók.
 8. Együtt kezelendő tervek: A kapcsolódó földem, pillér, fal és lépcső tervek.
 9. Távtartók: Seifert U-fix (földem), Seifert Ultrafix (pillér,fal), Seifert Unifix (gerenda)
 10. A gépészeti áttöréseket a gépészeti terv szerint kell elkészíteni.
- Az áttörésekről a statikus tervezőt értesíteni kell.

Szabási vázlat (nem méretarányos)

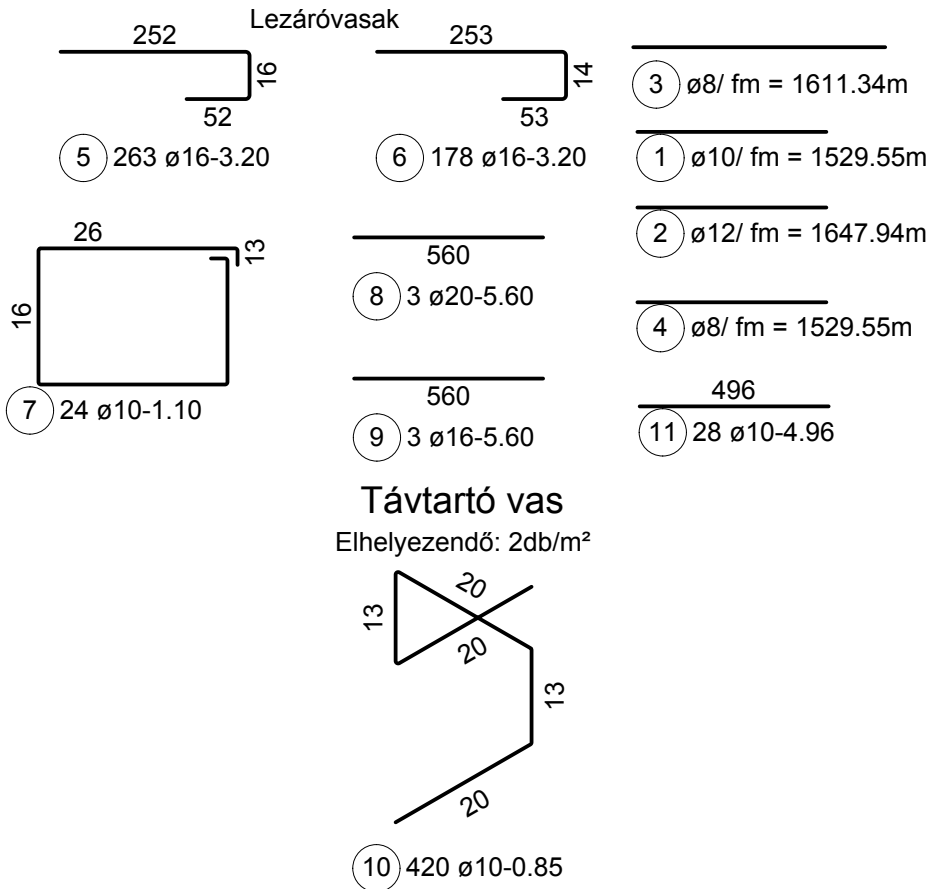

Ügyvezető, statikus tervező:	 5092 TISZAVÁRKONY, ISKOLA UTCA 4-A. TEL:56/436-384 FAX:56/588-015	Törzsszám:
Gyalai Tibor T-T/16-0508		ST-016/2013.
Tervező munkatárs:		Kelt:
Cseresznyés István		2013.07.31.
Szerkesztő:		Tervfajta: Kiviteli terv
Karkus Péter	Az építkezés helyszíne:	Méretarány:
Ellenőr:	A munka megnevezése:	M 1:75
Gyalai Tibor	A rajz megnevezése:	Rajzszám:
Földem vasalási terve		S3-7
A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll, másolása, sokszorosítása még részleteiben is tilos! Ezen építkezéstől eltérő felhasználása kizárólag a tervező engedélyével lehetséges!		